

Wandcontactdoos met randaarde, 16 A 250 V ~, zonder bevestigingsklauwen, klapdeksel, thermoplast gelakt, A range, aluminium



Reference number:	A 1520 NBFKL AL
EAN/GTIN:	4011377146112
Kleur:	aluminium
Materiaal:	thermoplast (slagvast)

Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.

- Individuele kleurendruk mogelijk
- Individuele lasergravure mogelijk

Wandcontactdoos met randaarde, A1520NBFKLAL

met klapdeksel (met terugstelveer)


met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)


met schroefklemmen: art.nr. ...1521..

Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Afmetingen

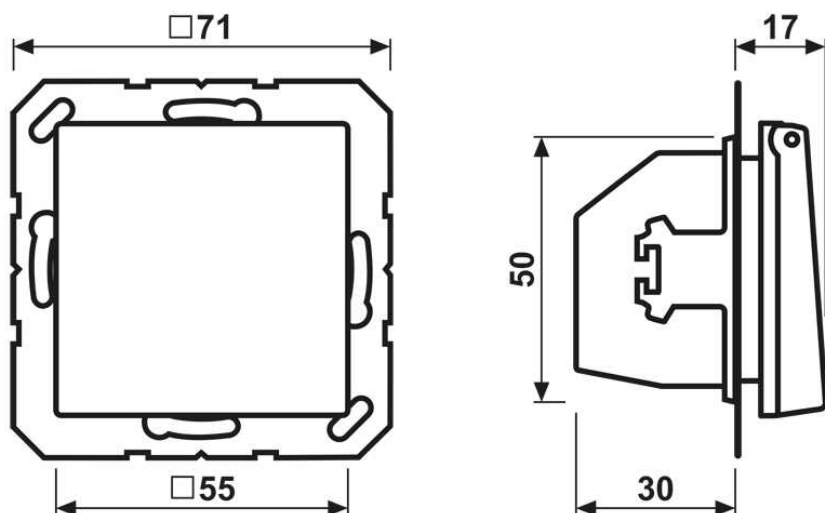

Montage

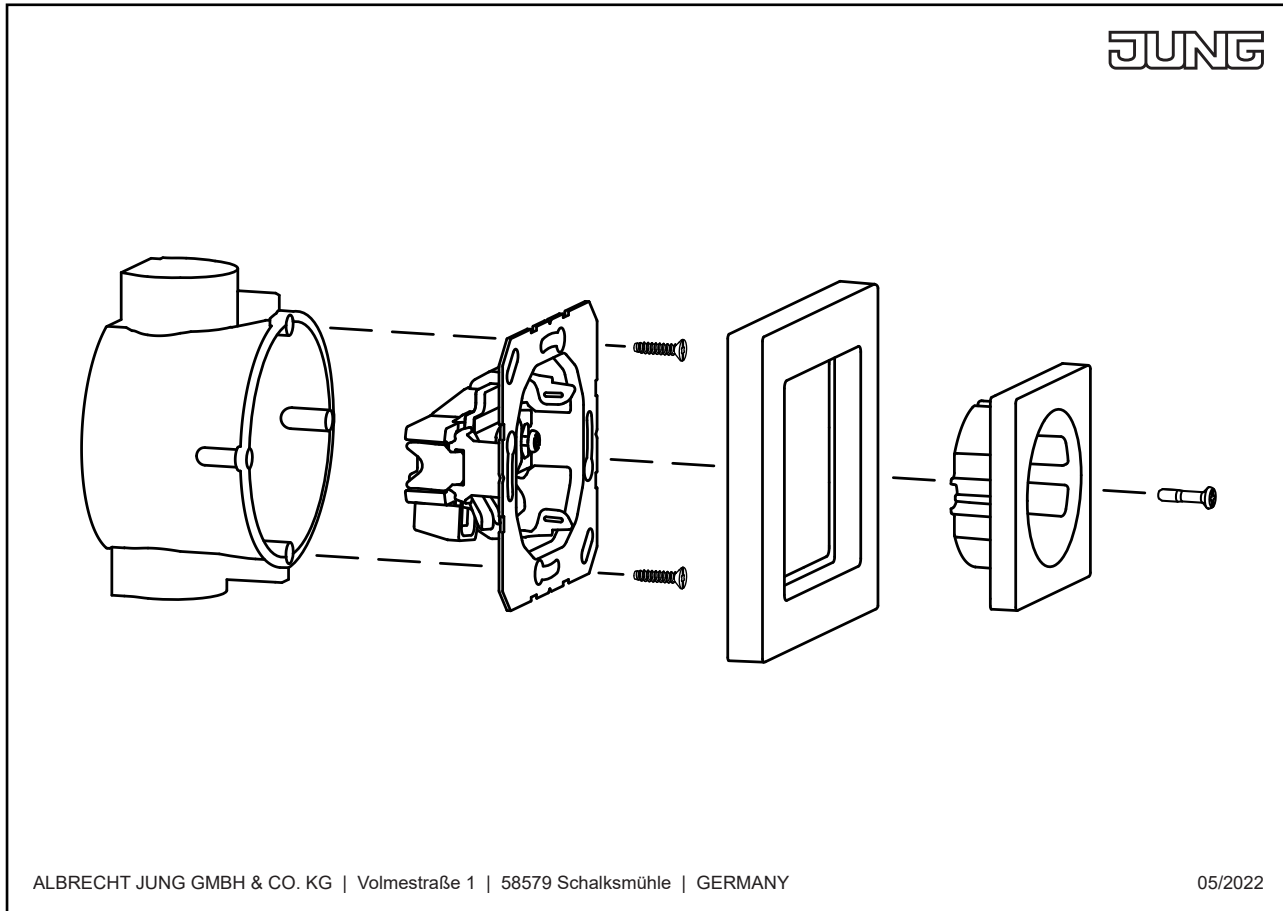

Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)