

Wandcontactdoos met randaarde, 16 A 250 V ~, zonder bevestigingsklauwen, klapdeksel, thermoplast gelakt, A range, champagne



Reference number:	A 1520 NBFKL CH
EAN/GTIN:	4011377146129
Kleur:	champagne
Materiaal:	thermoplast (slagvast)

Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.

Individuele kleurendruk mogelijk

Wandcontactdoos met randaarde, A1520NBFKLCH

met klapdeksel (met terugstelveer)

met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)


met schroefklemmen: art.nr. ..1521..

Draagring is aangesloten op de aardverbinding.


Toebehoren:

Zwarte schroeven art.nr. S-NFB SCHUKO SW

Afmetingen

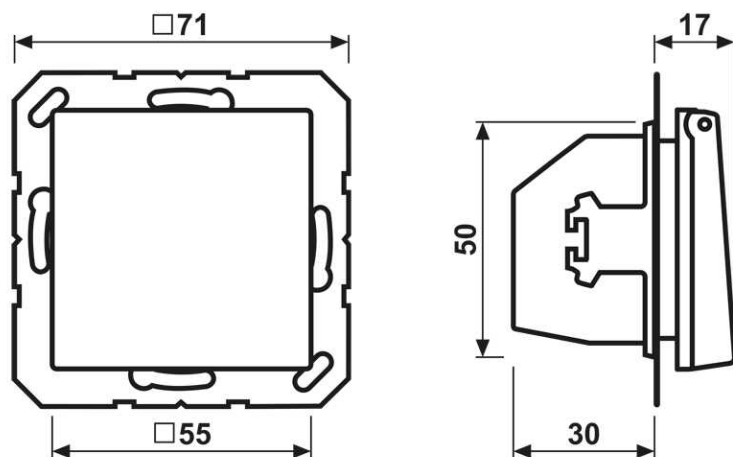

Montage

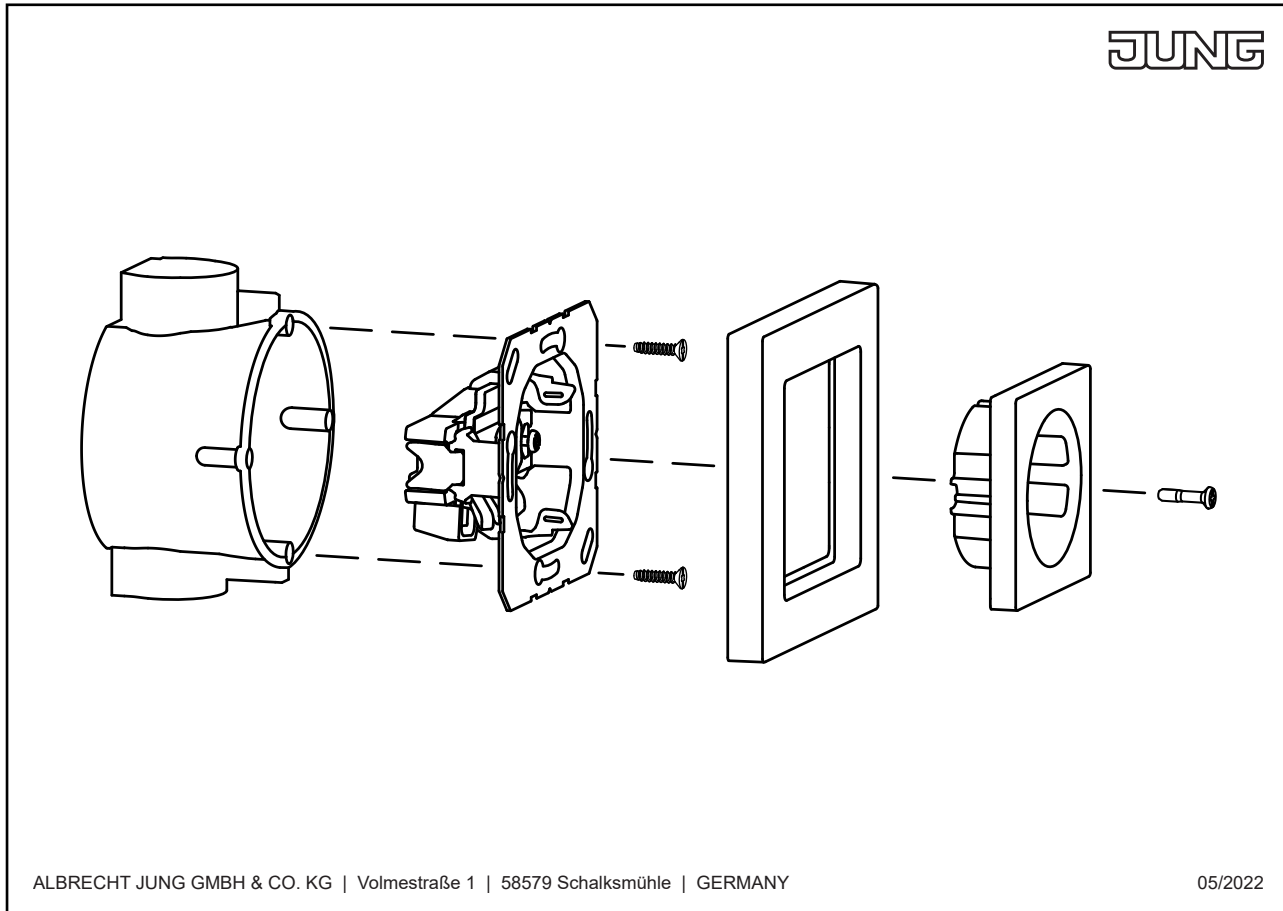

Aanwijzing!

Installatie uitsluitend door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!*)

Gebruik alleen originele JUNG productonderdelen die voor dit artikel zijn geautoriseerd.

Een onjuiste installatie brengt het volgende in gevaar

- uw eigen leven,
- het leven van de gebruikers van de elektrotechnische installatie.

Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade, bijvoorbeeld door brand.

Bij persoonlijke letsel en materiële schade kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Raadpleeg een elektricien!

*) Vereiste vakkennis voor de installatie

Voor de installatie is met name de volgende vakkennis vereist:

- de "5 veiligheidsregels" die moeten worden toegepast: spanningsloos maken, beveiligen tegen herinschakelen, vaststellen dat er geen spanning is, aarden en kortsluiten, aangrenzende delen die onder spanning staan afdekken of isoleren
- keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen
- analyse van de meetresultaten
- selectie van het elektrotechnisch materiaal om de afschakelvoorwaarden zeker te stellen
- IP-beschermingsclassificaties
- inbouw van het elektrische installatiemateriaal
- type aardingstelsel (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitingsvoorwaarden (centrale aarding, veiligheidsaarding, benodigde aanvullende maatregelen, enz.)